


אין לבצע כל עבודה
המחייבת בשרטוט זה
בטח נחום ואשר לביצוע

THIS DRAWING IS NOT TO BE USED
FOR CONSTRUCTION UNLESS SIGNED
AND APPROVED FOR CONSTRUCTION

מסמך זה הוא רכושן וזכות
יזמים שנתנו אין להשתמש
בן בלא אשורנו יאני בע"מ

THIS DOCUMENT IS OUR PROPERTY AND
COPYRIGHT. IT MUST NOT BE USED WITHOUT
OUR CONSENT
YANAI LTD

11 2 3 4 5 1 6 7 8 19 21 2 3 4 5 2 6 7 8 29 31 2 3 4 5 3 6 7 8 39 41 2 3 4 5 4 6 7 8 9

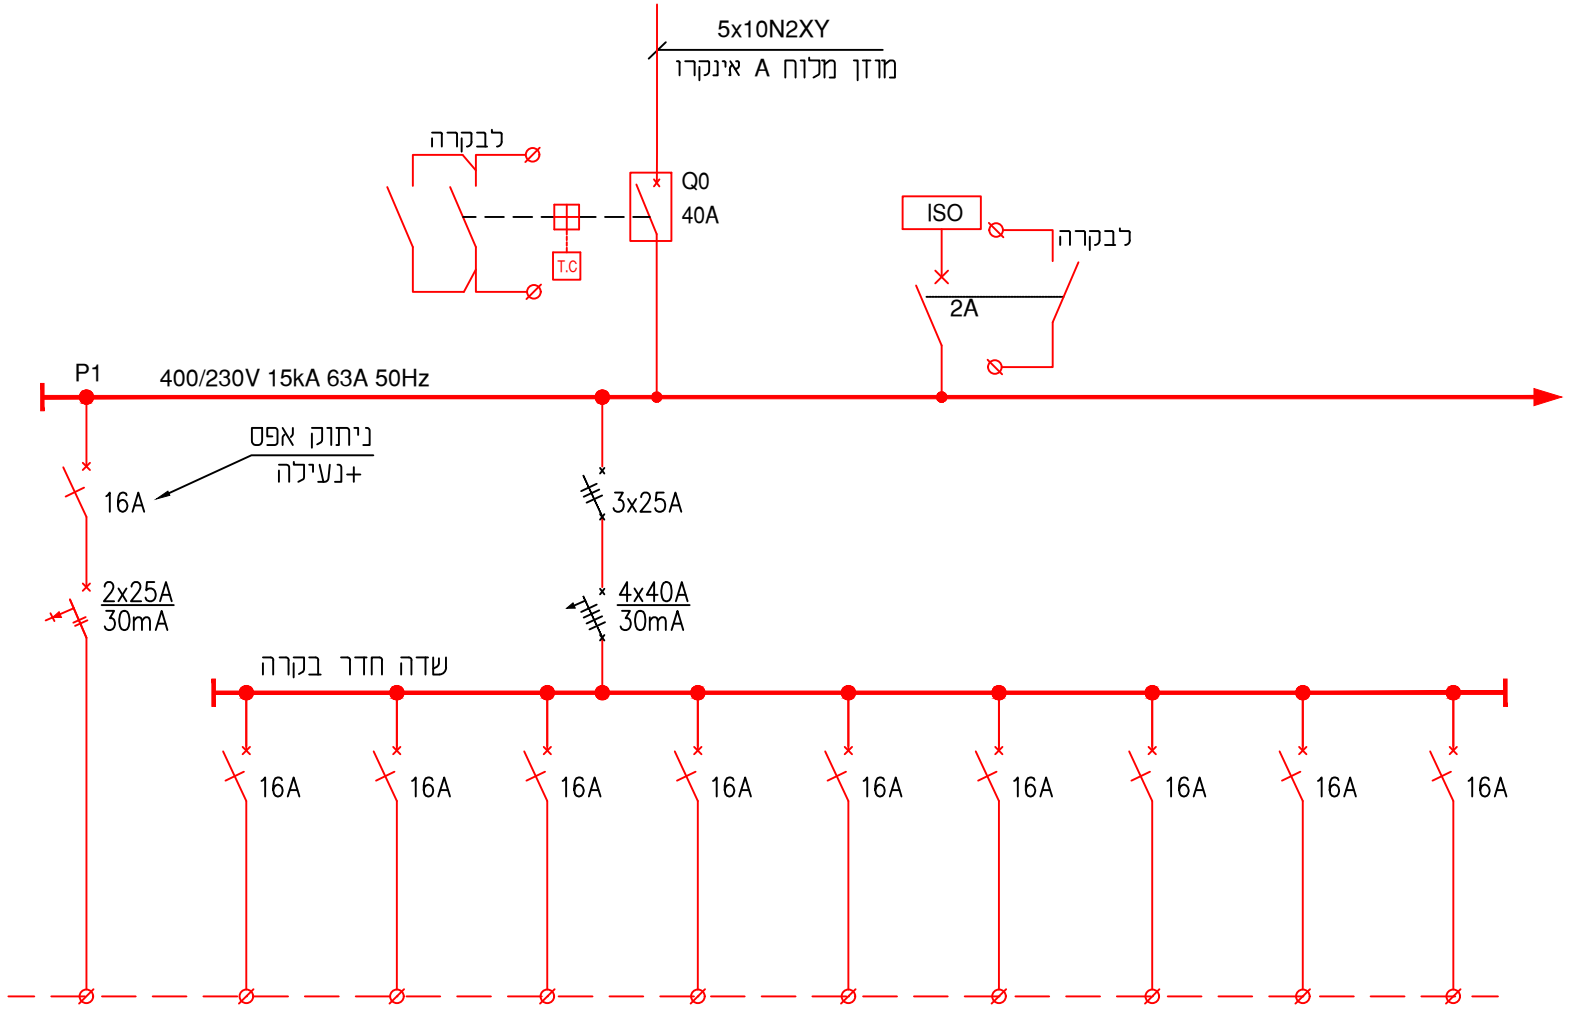


דרישות טכניות

מתח עבודה	400/230VAC
מתח הבדדה	1000VAC
זרם נקוב	שדה רגיל: 40A
זרם קצר	15kA
תדר	50Hz
דרגת אטימות	IP42
התקנה	התקנה על קיר פנימי
כניסת כבלים	מלמטה

פרט 1

פרט פיקוד מעגלי תאורת חוג

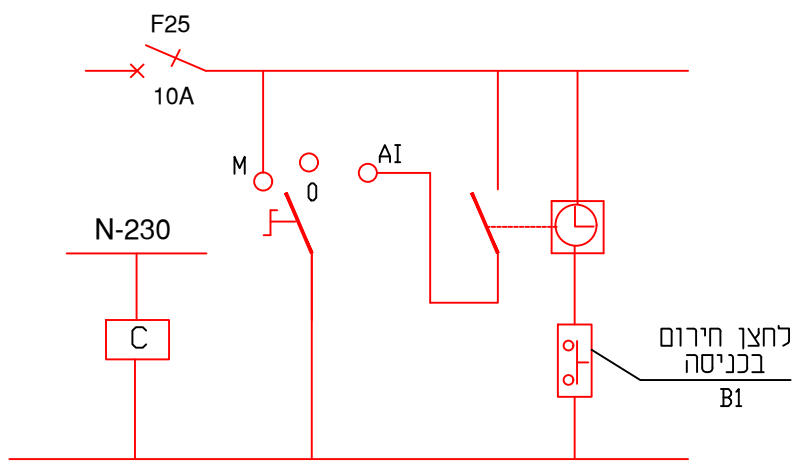

מס' מעגל	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
תאור	רכז גילוי אש	ח"ק	ח"ק	מזגן	תאורת חדר בקרה	תאורת שלטי יציאה+ תאורת חירום	שמור	שמור	שמור	שמור
זרם קצר										
הספק										
חתך הכבל	3x2.5 N2XY	3x2.5 N2XY	3x2.5 N2XY	3x2.5 N2XY	3x2.5 N2XY	3x2.5 N2XY				
דגם										
תוצרת										

BY: YANAI LTD ELECTRICAL ENGINEERING HAIFA TEL-AVIV	ע"י: יאני בננה הנדסת חשמל חיפה תל-אביב	FOR: אפעה	עבור:	תאריך: 02.01.25 DATE: 02.01.25 BY: A.B.	תכנון: תכנון DESIGN: תכנון DRAWN: שרטוט CHECK: בדק APP. אשר OWNER: אשר	שרטוט: 11649K-UB01.dwg FILE NAME: 11649K-UB01.dwg	DESCRIPTION: תאור REFERENCE DWG. שרטוטי סמוכין	DWG.No: שרטוט מס	APP: אשר BY: ע" DESCRIPTION: לאישור	M.B. לאישור N.L. לאישור	PO לאישור DATE: 14.01.25	FOR CONSTRUCTION לבצוע	SIGNATURE חתימה	DATE תאריך	FOR BID למכרז	DATE תאריך	FOR APPROVAL לאישור	DATE תאריך
---	--	------------------	-------	---	---	--	---	-------------------------	--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------	------------------	---------------	------------------------	---------------

THIS DRAWING IS NOT TO BE USED
FOR CONSTRUCTION UNLESS SIGNED
AND APPROVED FOR CONSTRUCTION

מסמך זה הוא רכושנו וזכות יוצרים שלנו. אין להשתמש בו ללא אשורנו. יא"י בע"מ

THIS DOCUMENT IS OUR PROPERTY AND
COPYRIGHT. IT MUST NOT BE USED WITHOUT
OUR CONSENT YANAI LTD

[illegible]

